
PONTACQ HAUT SERVICE

PLAN MASSE

date : 9 novembre 2026	boubée - dupont Eau et environnement 9,rue Caussade-65600 SEMEAC T:05.62.37.97.99 F:05.62.37.97.76 Email : contact@bdee.fr
ech : 1/125	
Format A3	

Boubée Dupont EAU & ENVIRONNEMENT

Détail Pompage provisoire

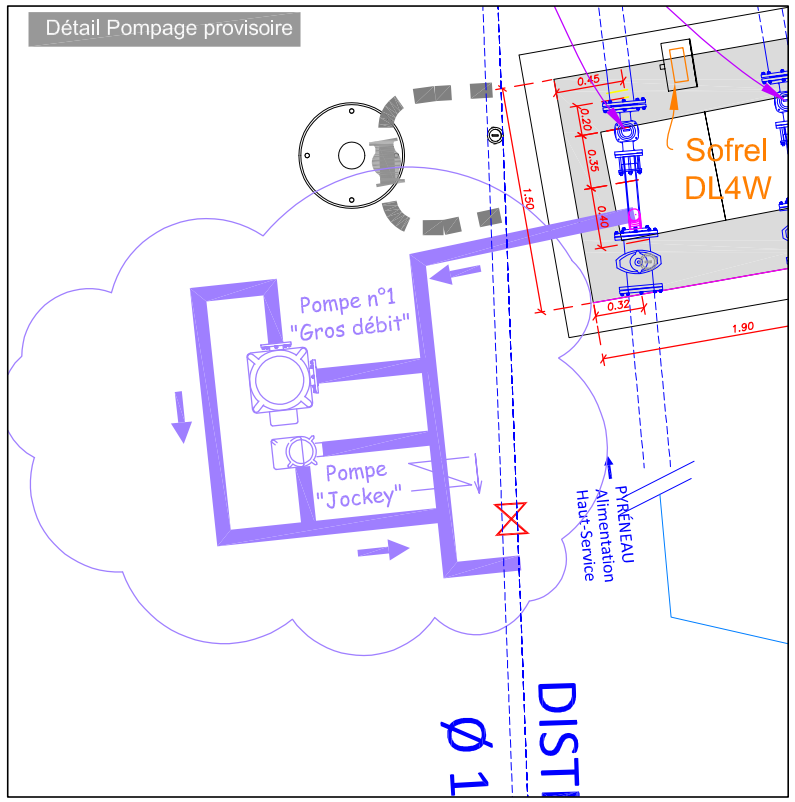

Ø 110 PVC

PI

Branchement
télécomunication
aérien

Branchement
électrique souterrain

Chemin de Barbe

Ø 300 Amiante Ciment

Distributions Dn 100 mm
- Pontacq HS (60 abonnés)
- Ossun (20 abonnés)

Matériel antenniste à déplacer dans local technique à créer

Télégestion S550 à renouveler en S4W avec fonction automate

Inverseur de source

Colonne unique Distribution Dn 150 mm

Comblement trémie

Alimentation future Cuve haute sans pompage Dn 125 mm

Trappe déplacée sur robinet à flotteur et trop plein Rebord périphérique pour éviter intrusion pollutions dans cuve

TP cuve basse

VI cuve basse

TP et VI cuve haute

Compteurs de vente en gros à déplacer en dehors de l'enceinte du réservoir sous réserve accord Pyrénéeau Mise en place de vanne de sectionnement

Détail pompage provisoire

By pass provisoire extérieur sur dalle regard existant

Principe à détailler et caler raccordement selon position conduite existante

Sofrel DL4W

Dalle à utiliser pour mise en place pompe provisoire dans capotage

Voir regard existant ?

Ø 110 PVC

DISTRIBUTION

Ø 63 PVC

Bas service

Haut service

Ø 150 Acier

Ø 110 PVC

Chemin de Hounzet